

GMINA CHOZMOLE

Starosta Legnicki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
w Legnicy

Wyekspozowane na niniejszej mapie sieci
uzbrojenia terenu zostały zinventaryzowane
a dokumenty powstałe w wyniku
inwentaryzacji przyjęte do użytkowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 2001-09-17
pod nr. 509-10-04/2001
Sieć uzbrojenia terenu zrealizowana została
zgodnie/niezgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami
w opinii Zespołu Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Projektowej Nr. 2-10-04/2001 z dnia 3.09.01

Legnica... 2001-09-17
Legnica... 2001-09-17
Legnica... 2001-09-17

Konradówka

Mojachow Kolonia

Bud. 125
Przep. beton.
Ø-0,3 L-3,0

Bud. 23
Próg beton.
g. progu 155,95
d. progu 155,53
ponur. 155,45
poszur. 154,59

Bud. 127
Kładka drewn.
L-3,5

Bud. 129
Przepust beton.
Ø-0,5 L-3,5

Bud. 131
Przepust kamionkowy
sw. -0,9 x 1,85 L-5,3

Bud. 130
Wylot dren.
Ø-0,07

Bud. 132
Przep. beton.
Ø-0,4 L-0,8

Bud. 133
Wylot kamionk.
Ø-0,3
dwl. 162,52

obrzebu


Gmina Chojnów
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1
NIP 6640010003

sić wodociągowa
do której
projektować
rozbudowę sieci

MIKROWIDOK DZIAŁU
Techniczne opracowanie
Józef Krynicki

22.03.201

Starosta Legnicki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
w Legnicy
W wykonaniu niniejszego projektu
uzbrojona teren u z...
dokumentacji po...
inwentaryzacji pr...
zobowiązanie geodezyjne
w dniu...
p.d. nr...
Śred. i ob. gmina...
gmina...
w opint Z...
Projektował M...
2001-09-17
509-10-04/2001
442198
3.09.98
Krzysztof Goldma
OSRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
w Legnicy

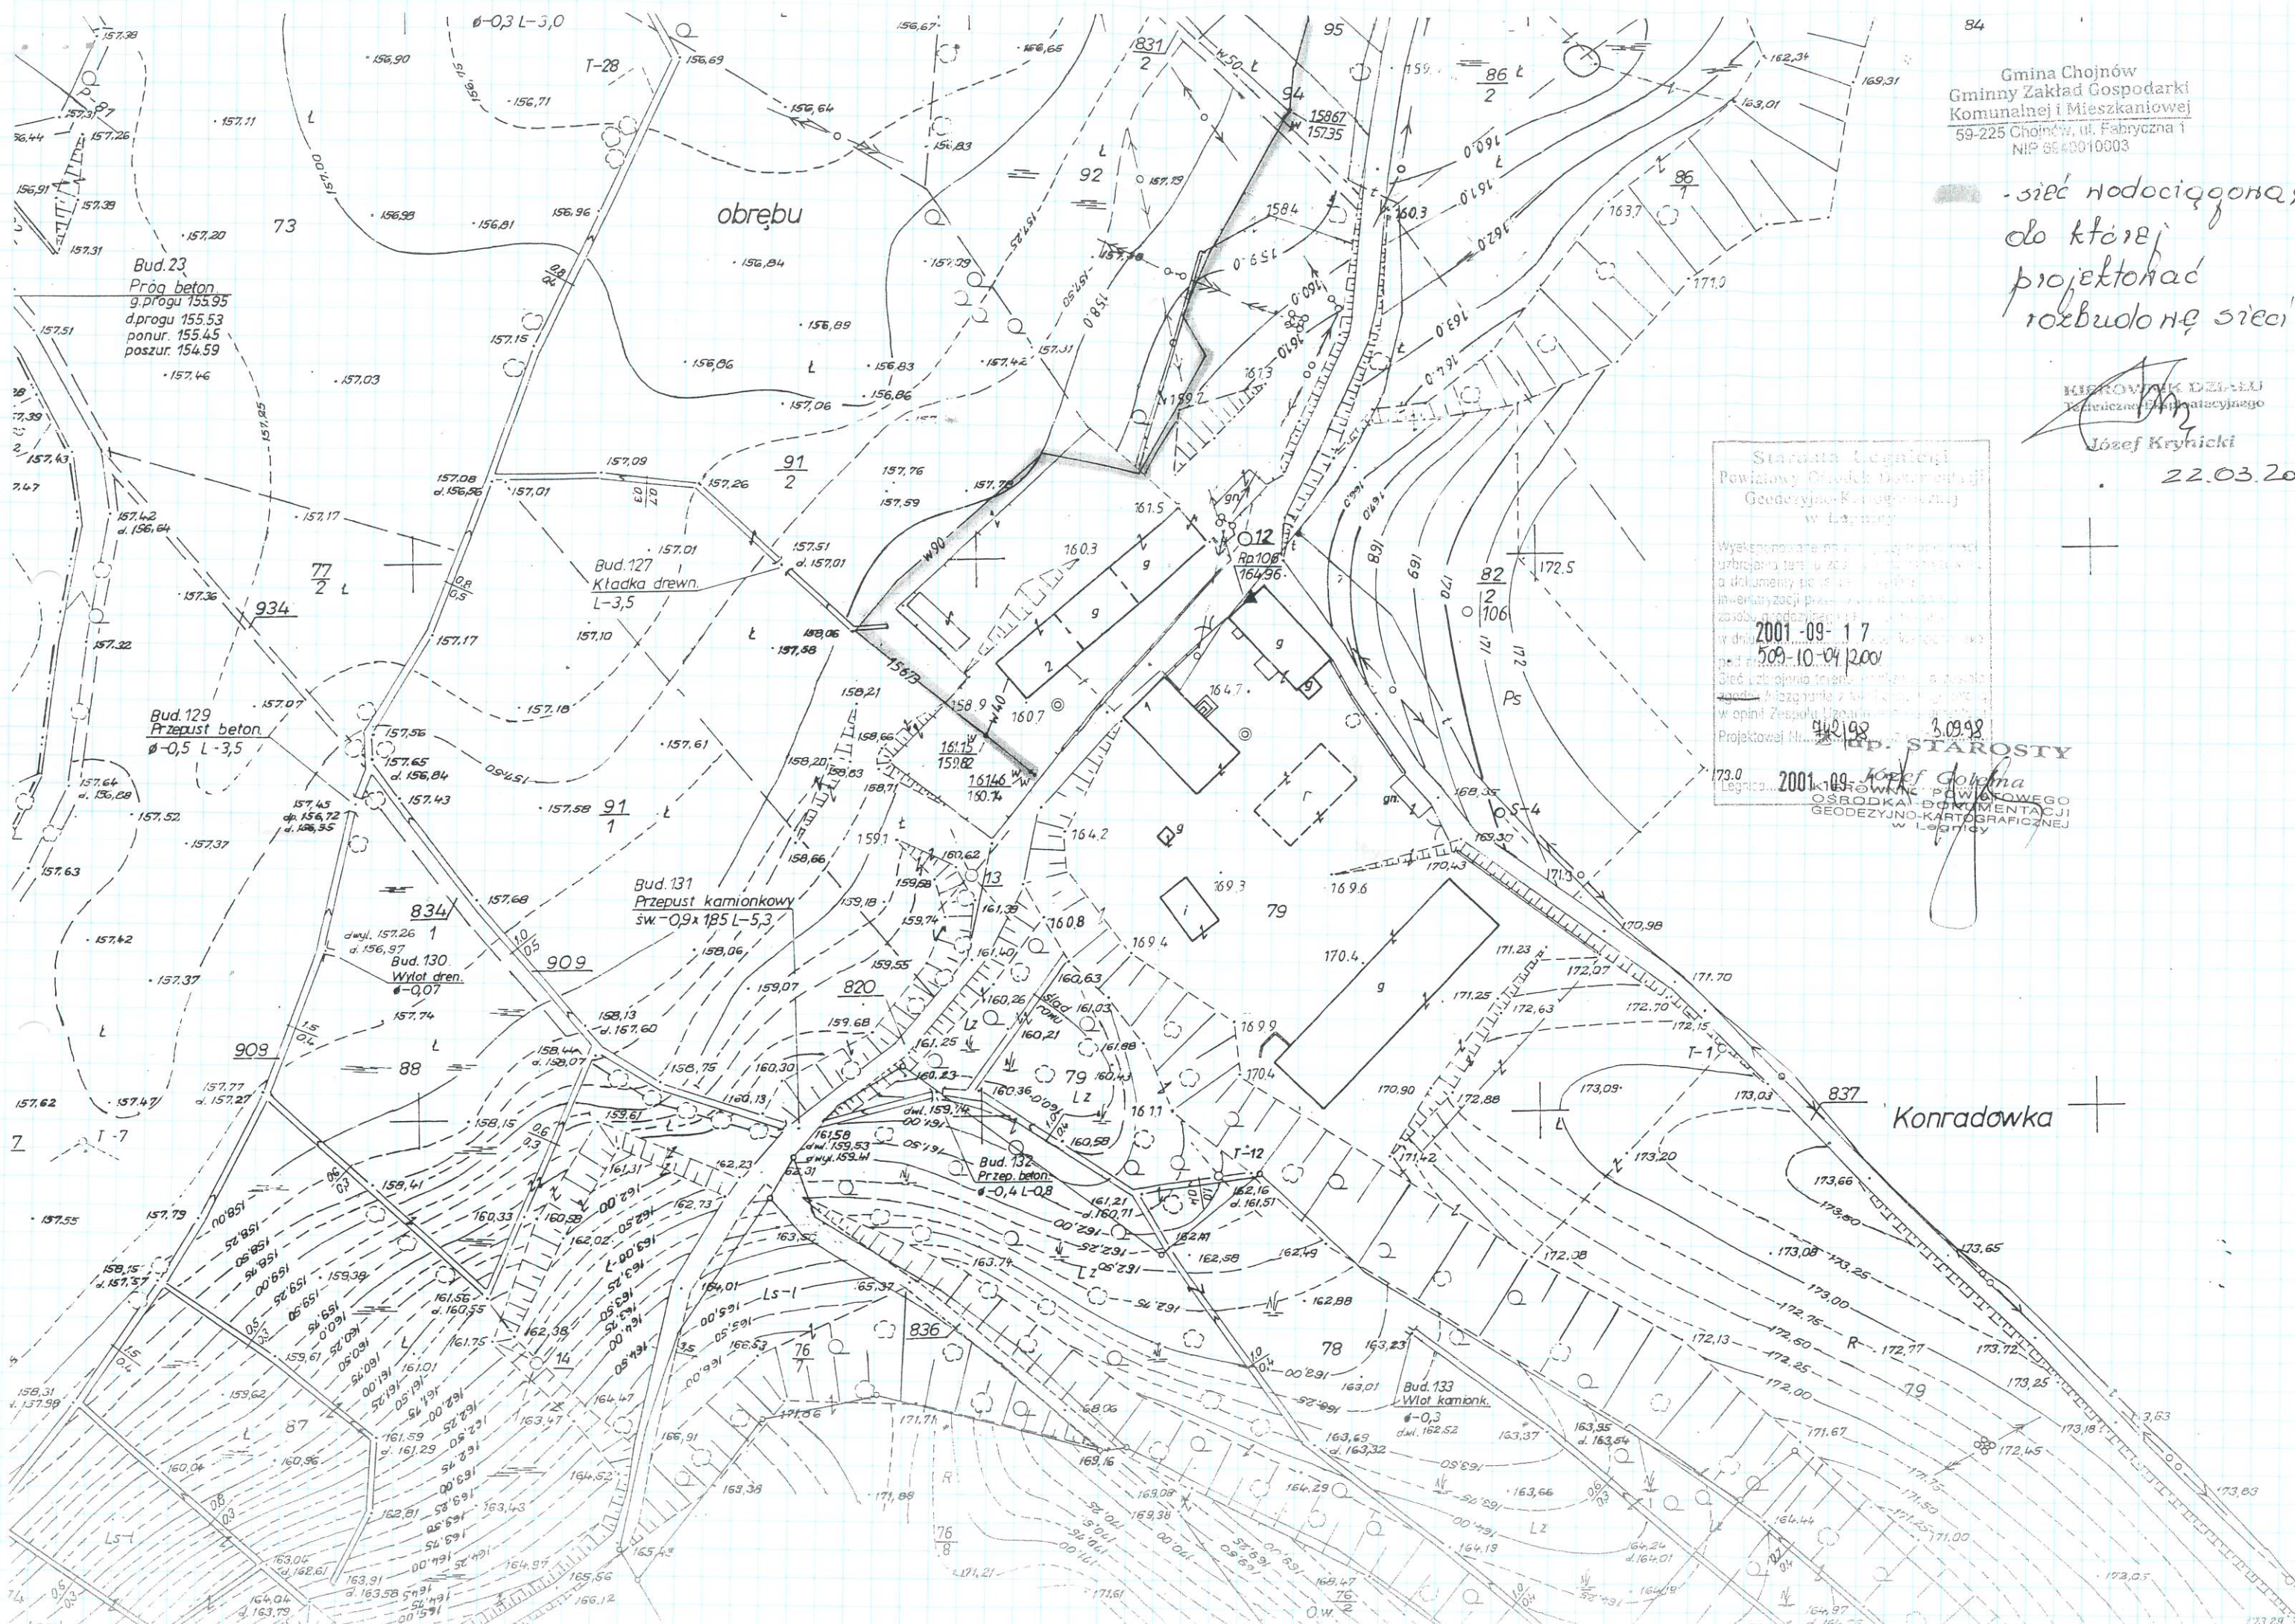

Chojnów, 22.03.2017

L.dz. 5621/2017

**Zakład Usług
Komunalnych**
Zagrodno 53 E
59-516 Zagrodno

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2017 r. dotyczącego podłączenia się do sieci wodociągowej Kolonii wsi Wojciechów Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej PCV Ø 90 poprzez zamontowanie trójnika Ø 80/80/80 i zasuwy Ø 80/80/80 oraz studni wodomierzowej. Ciśnienie na końcowym odcinku sieci wodociągowej w miejscowości Konradówka wynosi 4 MPa.

Rozliczenie należności odbywałoby się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Zagrodnie, a Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie po comiesięcznym odczycie z wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej.

Zgodę w sprawie ewentualnego podłączenia należy uzyskać od właściciela sieci wodociągowej- Gminy Chojnów.

KIEROWNIK DZIAŁU
Technicznego i Eksploatacyjnego
Jan
Józef Krywicki

ZAKŁAD USŁUG K. w Zagrodnie
wyst. 2017-03-23
wol.
podpis